



ÚŘEDNÍ LIST REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

I. DÍL NAŘIZOVACÍ

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA III, KARMELITSKÁ 6

Telefony: 415-26, 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 457-60, 415-15. - Vychází podle potřeby.

Částka 129

V Praze dne 29 srpna 1950

Cena Kčs 2 —

OBSAH:

(524. a 525.) 524. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se mění a doplňuje vyhláška generálního sekretariátu Hospodářské rady č. 2485/1948 Ú. l. I, kterou se vydávají závazné směrnice pro rozpočetnictví průmyslových podniků.

podáříské rady č. 2485/1948 Ú. l. I, kterou se vydávají závazné směrnice pro rozpočetnictví průmyslových podniků.

525. Vyhláška ministerstva techniky o typech průmyslových provozoven o více podlažích.

524.

VYHLÁŠKA státního úřadu plánovacího

ze dne 23. srpna 1950.

kteou se mění a doplňuje vyhláška generálního sekretariátu Hospodářské rady č. 2485/1948 Ú. l. I, kterou se vydávají závazné směrnice pro rozpočetnictví průmyslových podniků.

Státní úřad plánovací stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 116/1946 Sb., o jednotné organizaci podnikového účetnictví, a podle vládního nařízení č. 202/1948 Sb., kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady, toto:

Čl. 1.

Vyhláška generálního sekretariátu Hospodářské rady č. 2485/1948 Ú. l. I se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova „s výjimkou ustanovení § 20, odst. 2“.

2. § 11 se mění a zní:

„(1) Rozpočet finančního majetku a pasiv musí obsahovati

- a) stav hotovostí, jakož i pohledávek a dluhů u peněžních ústavů k počátku a ke konci rozpočetního období, dále příjmy a výdaje v rozpočetním období (rozpočet příjmů a výdajů),
- b) stav ostatního finančního majetku a pasiv k počátku a ke konci rozpočetního období, dále přírůstky a úbytky ostatního finančního majetku a pasiv v rozpočetním období.

(2) V rozpočtu finančního majetku a pasiv není dovoleno kompenzovati majetek a pasiva.“

3. § 12 odst. 1 se mění a zní:

„(1) Stav, přírůstky a úbytky ostatního finančního majetku a pasiv podle § 11 odst. 1 písm. b) se musí rozčleniti aspoň podle účtových skupin účtové třídy 2 směrné účtové osnovy; přechodné a dohadné položky lze zachytiti společně, avšak rozčleněné podle jednotlivých nákladových a výnosových druhů (aktivní a pasivní složky, vyplývající z časového rozlišení nákladů a výnosů).“

4. V § 13 odst. 1 se nahrazuje citace „§ 11, odst. 1, písm. b)“ citací „§ 11 odst. 1 písm. a)“.

5. § 14 se mění a zní:

„Rozpočet kmenového (čistého) jmění.

(1) Rozpočet kmenového (čistého) jmění musí obsahovati

a) stav kmenového (čistého) jmění k počátku a ke konci rozpočetního období,

b) přírůstky a úbytky kmenového (čistého) jmění v rozpočetním období.

(2) V národních průmyslových podnicích se musí stavy, přírůstky a úbytky kmenového jmění podle odstavce 1 rozčleniti podle toho, zda jde o stavy, přírůstky a úbytky základního fondu nebo obrátového fondu.

(3) V ostatních průmyslových podnicích se musí stavy, přírůstky a úbytky čistého jmění podle odstavce 1 rozčleniti podle účtových skupin 90 až 96 směrné účtové osnovy.“

6. V § 16 se označí dosavadní znění jako odstavec 1 a vkládá se nový odstavec 2, který zní:

„(2) Druhotné náklady a vnitropodnikové výnosy, vyplývající zejména z vnitropodnikových výkonů, které si střediska vzájemně poskytují, musí se zachycovati tak, aby při sestavování rozpočetní výsledovky bylo možno je vyloučiti aspoň ze souhrnu vypracovaného za celý podnik ze čtvrtletních a ročních výsledkových rozpočtů v rozčlenění podle nákladových a výnosových druhů (§ 15 odst. 1).“

7. V § 20 se vypouští odstavec 2 a škrtá se označení odstavce 1.

8. V § 28 se mění ustanovení odstavce 1 písm. b) aa) a zní: „aa) rozpočetní závěrky.“

9. Za § 32 vsunuje se nový § 33, který zní:

„§ 33.

Skládá-li se průmyslový podnik z více samostatně hospodařících a samostatně financovaných závodů, musí sestavovati podnikový rozpočet podle této vyhlášky i tyto závody.“

10. Dosavadní §§ 33 až 36 se přechísľují na §§ 34 až 37.

Čl. 2.

Ustanovení čl. 1 se vztahují na podnikové rozpočty, sestavované pro roční a čtvrtletní rozpočetní období, která následují po 1. lednu 1951.

Čl. 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Náměstek ministra-předsedy státního úřadu plánovacího:

Ing. Půčík v. r.

525.

VYHLÁŠKA ministerstva techniky

ze dne 13. června 1950

o typech průmyslových provozoven o více podlažích.

Ministerstvo techniky stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany, vnitra, financí, průmyslu, výživy a práce a sociální péče podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.

(1) Pro stavby průmyslových provozoven o více podlažích se stanoví tyto typy:

- a) s příčnými rozpony traktů $6 + 6 + 6$ m,
- b) s příčnými rozpony traktů $7,5 + 6 + 7,5$ m,

a to v obou případech s podélným rozponem každého pole traktů 6 m.

(2) Rozpony se rozumějí osově vzdálenosti podpor v nejvyšším podlaží.

(3) Konstruktivní výšky jednotlivých podlaží jsou celými násobky 30 cm, nesmějí však být větší než 420 cm u provozoven bez klimatizace a 540 cm u provozoven s klimatizací.

(4) Části podlaží určené pro výrobu jsou umístěny mezi bočními částmi, v nichž jsou schodiště, hygienická zařízení a místnosti pro údržbu.

(5) Délka části určené pro výrobu je nejvýše 13×6 m = 78 m, délka boční části zpravidla $3 \text{ m} + 6 \text{ m} = 9$ m (s výjimkou uvedenou v odstavci 9).

(6) Provozovny při konstruktivní výšce podlaží do 420 cm lze provést nejvýše o 6 podlažích (5 poschodích) nad terénem, jinak o 5 podlažích (4 poschodích).

(7) Pro nahodilá (užitelná) zatížení podlaží se stanoví hodnoty 300, 600 nebo 900 kg/m². Kombinace stanovených zatížení je dovolena pod podmínkou, že zatížení ve vyšších podlažích je nižší než v podlažích spodních. Nutnost použití stejného nahodilého zatížení 600 nebo 900 kg/m² ve všech podlažích u provozoven o 5 a 6 podlažích musí být prokázána.

(8) Hygienické zařízení je řešeno ve skladebných jednotkách, které výškovým řazením k podlaží výrobní části dávají typovou řadu pro proměnlivý počet zaměstnanců na jedno podlaží výrobní části; je možné řešení

- a) s hygienickým zařízením v úrovni každého podlaží, t. j. pro jedno podlaží výrobní části jedno podlaží hygienických zařízení v každé boční části (typ K I); tohoto řešení se použije jen u provozoven s konstruktivní výškou podlaží do 420 cm,
- b) s hygienickým zařízením v úrovni každého podlaží a v mezipodlažích, t. j. pro jedno podlaží výrobní části dvě podlaží hygienických zařízení v každé boční části (typ K II); tohoto řešení se použije u provozoven o konstruktivní výšce 540 cm nebo
- c) s hygienickým zařízením v úrovni lichých podlaží a ve dvou mezipodlažích mezi těmito lichými podlažími, t. j. pro dvě

podlaží výrobní části tři podlaží hygienických zařízení v každé boční části (typ K III); tohoto řešení se použije u provozoven s konstruktivní výškou podlaží do 420 cm a u provozoven se 4 podlažími, je-li konstruktivní výška podlaží větší než 420 cm.

(9) Při takovém počtu zaměstnanců, kde by rozloha boční části, určená pro schodiště a hygienická zařízení, byla nedostatečná, lze u typu K II a K III boční část úměrně rozšířit na úkor části výrobní.

(10) Počet zaměstnanců na jedno výrobní podlaží, jakož i plocha výrobní části a plocha boční části připadající na 1 zaměstnance se předpokládá:

- a) u typu s příčným rozponem traktů $6 + 6 + 6$ m:

Typ:	Celkový počet zaměstnanců na 1 zaměstnance připadá na výrobní část plocha v m ²		
	1 podlaží:	výrobní části:	boční části:
K I	150	9,36	1,53
K II	300	4,58	1,39
K III	200	7,02	1,86

- b) u typu s příčným rozponem traktů $7,5 + 6 + 7,5$ m:

K I	180—225	8,90—7,12	1,85—1,48
K II	360—450	4,45—3,56	1,59—1,27
K III	240—300	6,67—5,34	1,99—1,51

(11) Provozovny se opatří nákladními výtahy, které se umístí ve zvláštním přístavku; počet výtahů se určí podle provozní potřeby.

(12) Podle potřeby lze provozovny vybavit klimatizačním zařízením, mechanickým větráním a odsávacím zařízením.

(13) Suterén a základy jsou proměnné podle místních poměrů a zvláštních požadavků (základová půda, spodní voda, nerovný terén, úkryty a pod.) a proto se netypisují.

(14) Technický popis typů a výkresy jsou připojeny v příloze k této vyhlášce. Podrobné stavební výkresy vypracují krajská návrhová střediska Československých stavebních závodů, národního podniku, závodu Stavoprojekt.

§ 2.

(1) Typy uvedené v § 1 se prohlašují objemově, v hlavních rozměrech a nahodilém zatížení za závazné a musí jich být tedy dbáno při navrhování a provádění staveb průmyslových provozoven o více podlažích.

(2) Ministerstvo techniky v dohodě s příslušným ministerstvem nebo orgán jimi zmocněný může výjimečně povolit odchylku od závaznosti.

(3) Dispoziční změny lze provést, bude-li dodrženo celkové pojetí typu (objem, hlavní rozměry a nahodilé zatížení).

(4) Na stavbu musí být použito typisovaných částí a prefabrikovaných stavebních dílců, pokud se vyrábějí.

§ 3.

(1) Pro jednotlivé typy se stanoví tato směrná spotřeba stavebnin:

Druh stavebnin:	jednotka:	provozovna o příčném rozponu traktů			
		6 + 6 + 6 m		7,5 + 6 + 7,5 m	
		spotřeba			
		na 1 m ²	na 1 m ³	na 1 m ²	na 1 m ³
stavební ocel	kg	46,510	7,900	52,850	8,710
litina	kg	2,726	0,462	2,881	0,513
cihly	ks	29,766	5,045	29,894	5,475
cement	q	2,210	0,375	2,280	0,416
dřevo tesařské	m ³	0,029	0,005	0,031	0,005
dřevo truhlářské	m ³	0,006	0,001	0,007	0,001

(2) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:

- spotřeba stavebnin je stanovena pro provozovnu typu K II s nahodilým zatížením 600 kg/m² a je vyčíslena na 1 m² jednoho podlaží a na 1 m³ celkového obestavěného prostoru; spotřeba stavebnin u typu K I a K III se úměrně zmenší;
- ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi i s plechem, rozvodem ústředního topení a prefabrikáty (i s okny ze železového betonu); při změně nahodilého zatížení se spotřeba oceli úměrně změní;
- v cementu je zahrnuta spotřeba pro všechny prefabrikáty (i s okny ze železového betonu);
- v tesařském dřevě je uvažováno typové bednění a lešení;
- v truhlářském dřevě je zahrnuta spotřeba dřeva všech konstrukcí; provádějí-li se okna ze dřeva (místo oken ze železového betonu), zvětší se spotřeba dřeva o 0,012 m³ na 1 m² jednoho podlaží, avšak sníží se spotřeba oceli o 0,555 kg na 1 m² a cementu o 2,65 kg na 1 m² jednoho podlaží.

§ 4.

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na stavby, s nimiž bylo již začato podle platného stavebního povolení.

§ 5.

Pokud tato vyhláška neupravuje způsob provádění nebo vybavení stavby, platí

- ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 614/1949 Ú. I. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované, a
- ostatní předpisy pro pozemní stavby, zejména předpisy bezpečnostní, požární a o civilní ochraně obyvatelstva.

§ 6.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení.

Ministr:

Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.

Příloha k vyhlášce č. 525/1950 Ú. I. I.

Technický popis typů provozoven o více podlažích.

Typy provozoven o více podlažích jsou stanoveny s přihlédnutím k nejširší možnosti použití pro různé provozy a zatížení. Rozměry výrobního podlaží jsou voleny tak, aby schodiště bylo umístěno nejvýše 40 m od nejvzdálenějšího místa výrobního podlaží. Se zřetelem k možnosti stálých změn výroby v budově nejsou do typů zahrnuty proměnné skladebné jednotky, které se dají bez obtíží přistavět (na př. výtahy) nebo které je třeba řešit odloučeně (kotelny, transformovny, vrátnice a pod.).

Konstrukce budovy je skeletová ze železového betonu, výplňové zdivo je cihelné. Stropy jsou ze železového betonu (systém Hennebique), střecha je rovná s tepelnou a vodotěsnou izolací a se svody dešťové vody uvnitř sloupů. Vnější zdivo je podle místních poměrů buď omítané nebo režné spárované.

Schodiště musí být ohnivzdorně odděleno od prostoru pracovních místností. Podle potřeby lze schodiště doplnit dalšími středními schodišti, která se přiřadí k výtahovému přístavku.

V prostorech schodišť musí být zřízen požární vodovod, na jehož stoupacím potrubí musí být osazeny v každém podlaží normalisované požární ventily.

Rozsah instalačních prací závisí na druhu výroby. Vytápění je buď horkou vodou nebo parní nebo teplovzdušné. Každý druh vytápění však vyžaduje samostatného řešení zásadních otázek energetických a provozních.

Provozovny, v nichž pracuje více lidí a kde vznikají výpary nebo teplo, drobné nečistoty a odpady, je třeba mechanicky větrat a v zimě přiváděný vzduch ohřívat, po případě čistit příslušným přívodným a odssávacím zařízením. Klimatisační zařízení se zavede v provozovnách, v nichž výroba vyžaduje přesně stanovené fyzikální vlastnosti ovzduší nebo kde není možno jinak udržet žádané podmínky v bezprostřední blízkosti pracujících a zboží. Nejvýhodnější umístění klimatisační komory a průběžné větrací šachty je uprostřed delší fronty budovy. Shoz odpadků je v každém podlaží u výtahu.

Velikost elektrorozvodny závisí na druhu výroby. Transformovny mohou být řešeny buď u budovy nebo mimo ni.


Dispoiční řešení suterénu nutno provést v každém případě samostatně podle potřeby provozu, při čemž nesmí být zapomenuto na potřebná opatření pro civilní ochranu obyvatelstva.

Průmyslové provozovny o více podlažích

Typ K I

s příčnými rozpory traktů 6 + 6 + 6 m


Půdorys 1. podlaží

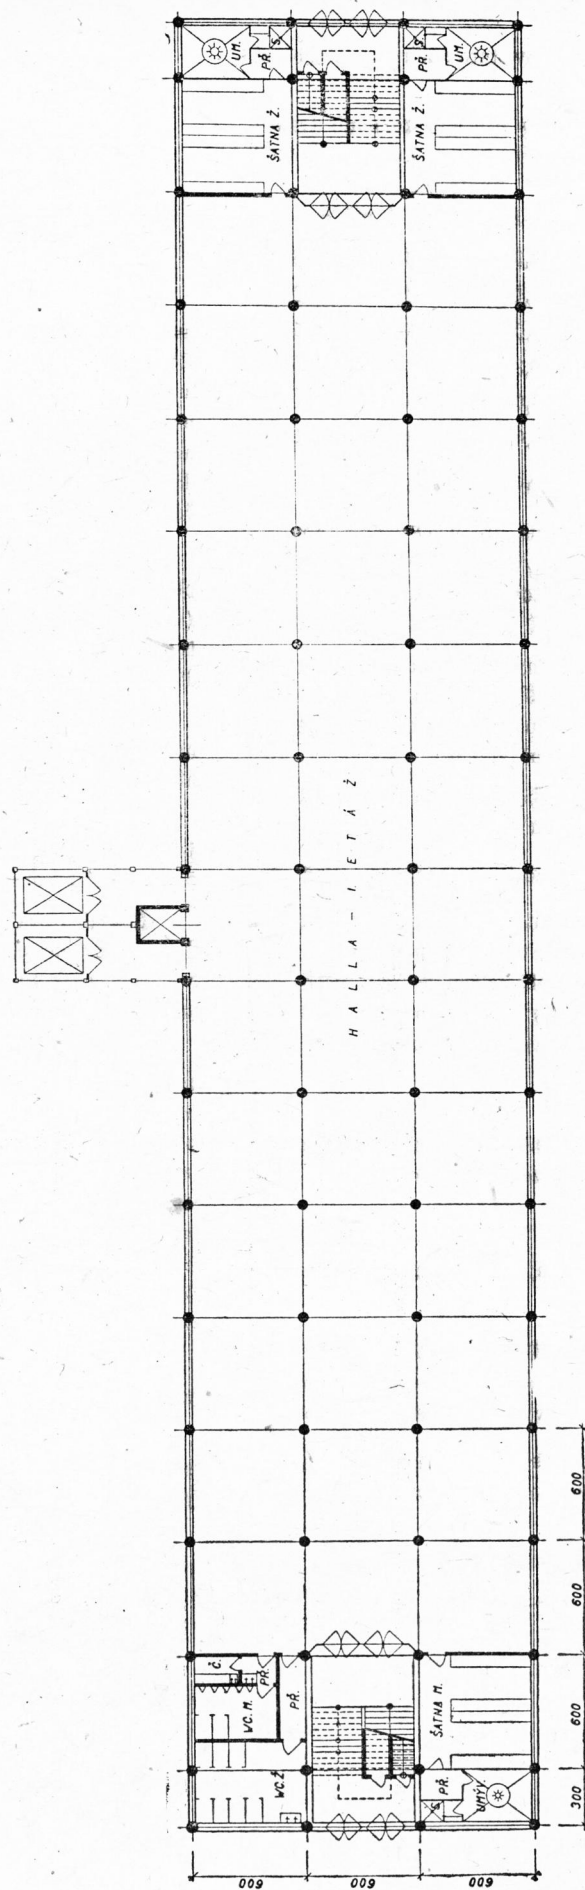

Průmyslové provozovny o více podlažích

Typ K I


Podélný řez

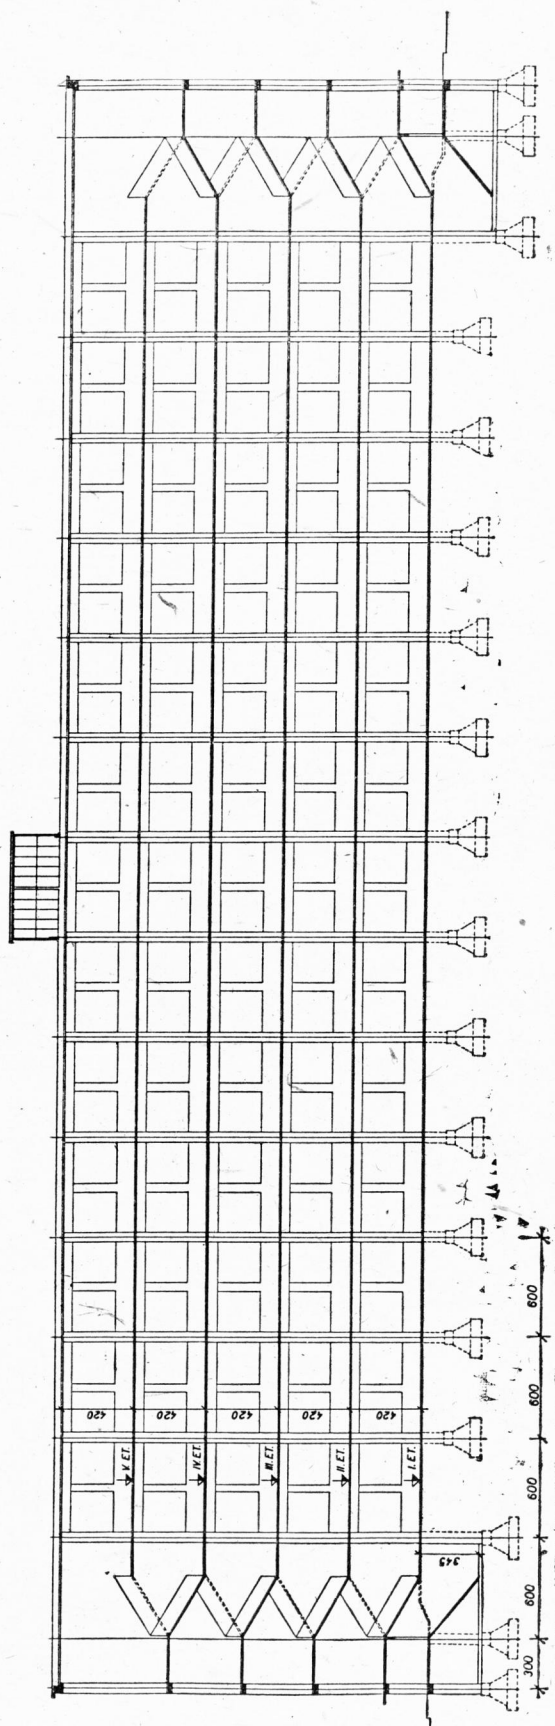

Pohled

Typ K I

Průmyslové provozovny o více podlažích

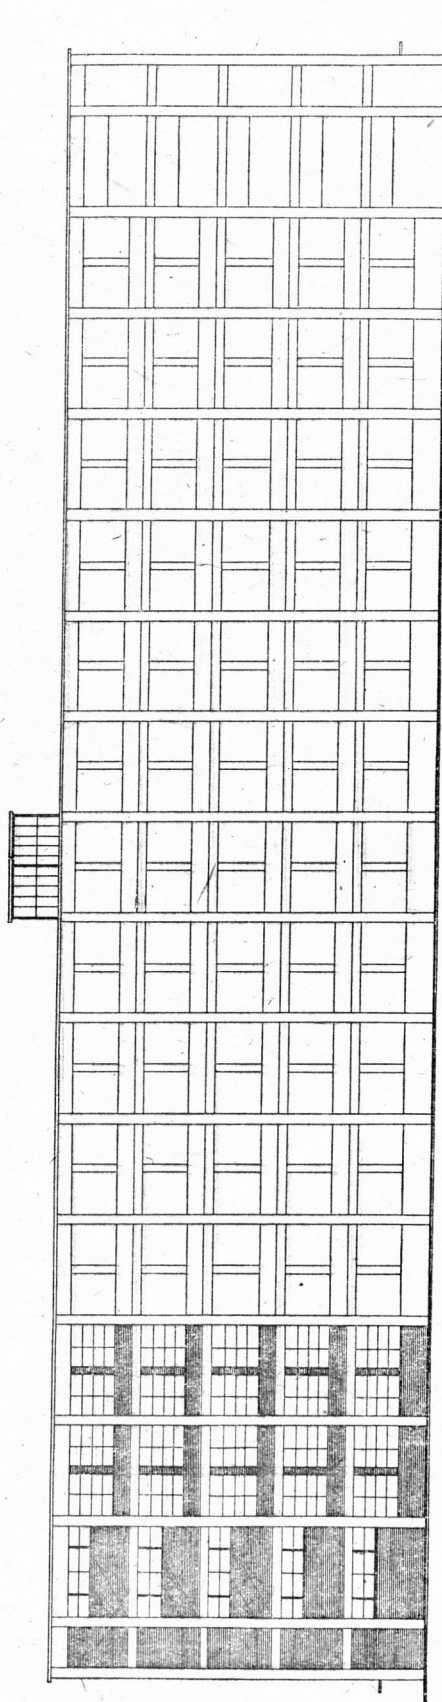


Průmyslové provozovny o více podlažích


Typ K I

Příčné řezy

příčné rozpory traktů 6 + 6 + 6 m

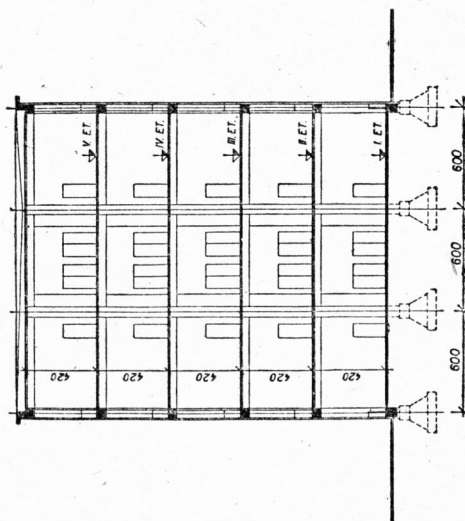

příčné rozpory traktů 7,5 + 6 + 7,5 m

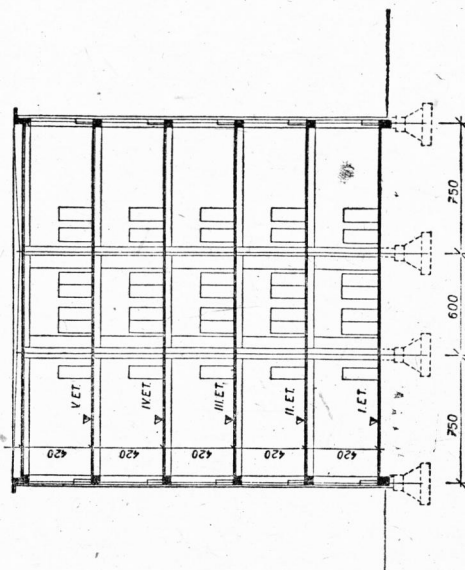


Průmyslové provozovny o více podlažích


Typ K II.

s příčnými rozpory traktů 6 + 6 + 6 m

pádorys mezipodlaží hygienických zařízení

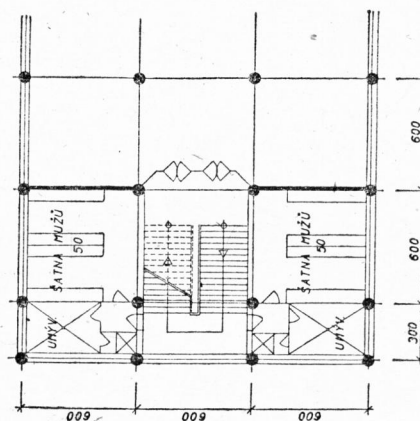

příčný řez

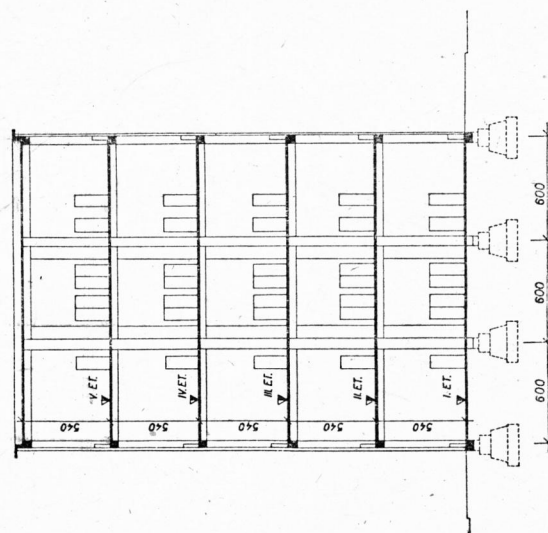


Průmyslové provozovny o více podlažích

Түр К II

s příčnými rozpony traktů $7,5 + 6 + 7,5$ m

Půdorys 1. podlaží

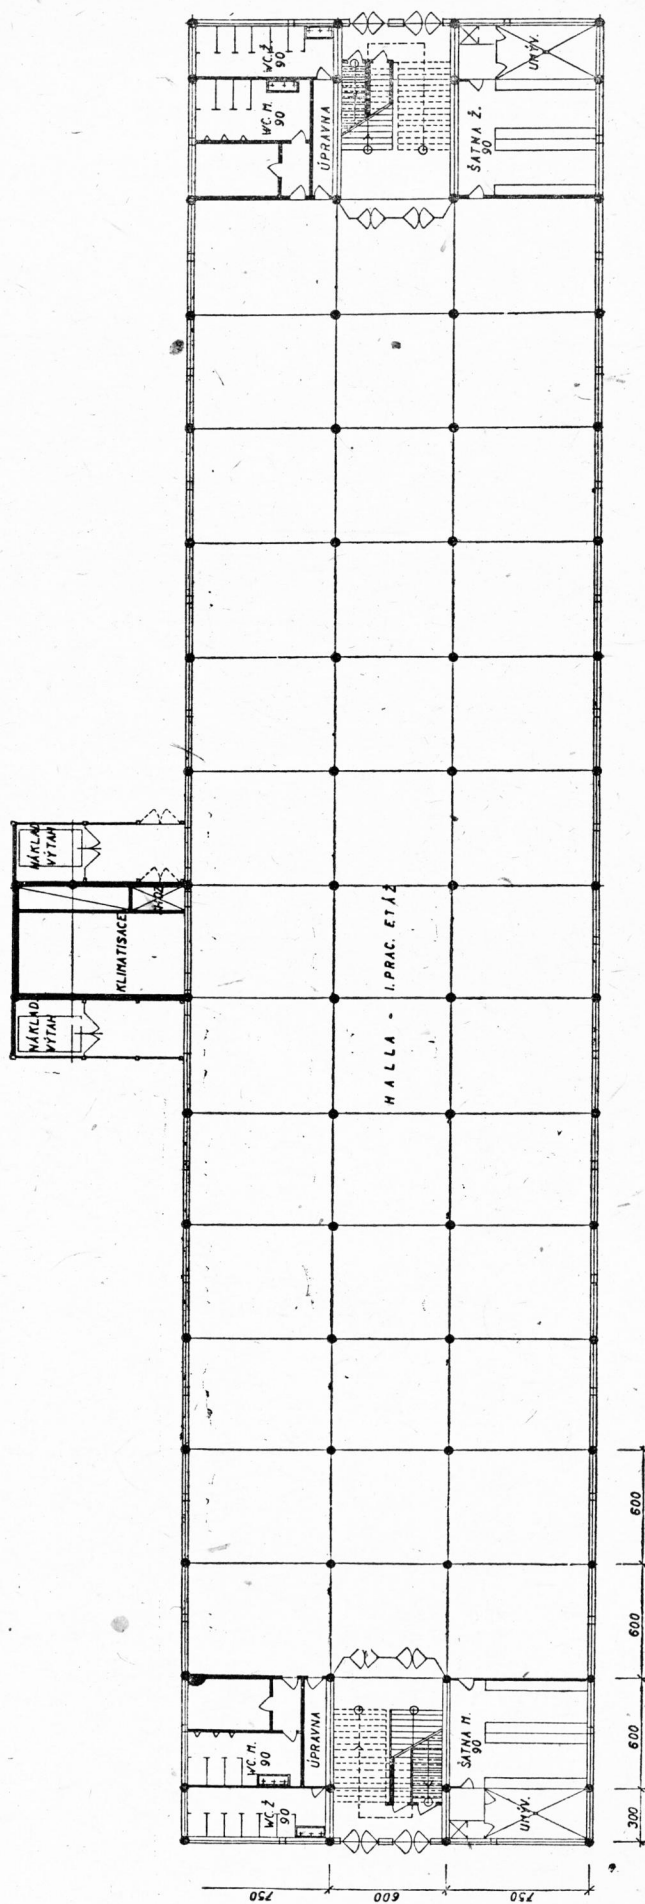


Průmyslové provozovny o více podlažích


Typ K II

s příčnými rozpory traktů 7,5 + 6 + 7,5 m

půdorys mezipodlaží hygienických zařízení

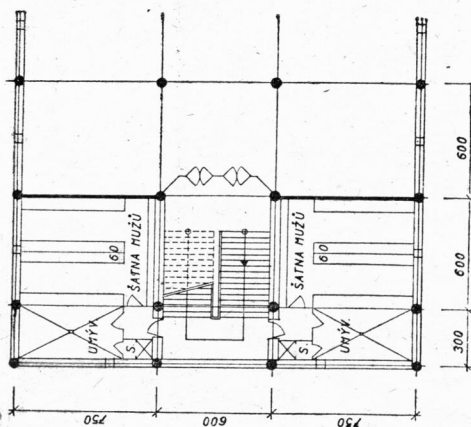

příčný řez

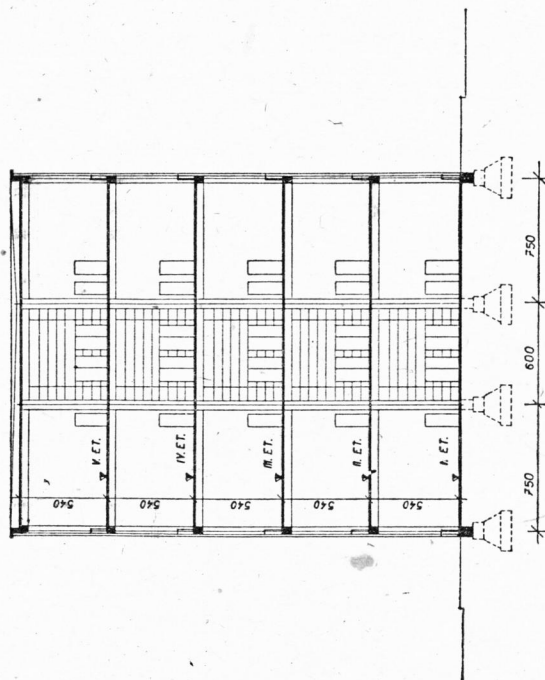




Průmyslové provozovny o více podlažích

Typ K III

s příčnými rozpony traktů 6 + 6 + 6 m

Půdorysy

Část I. podlaží

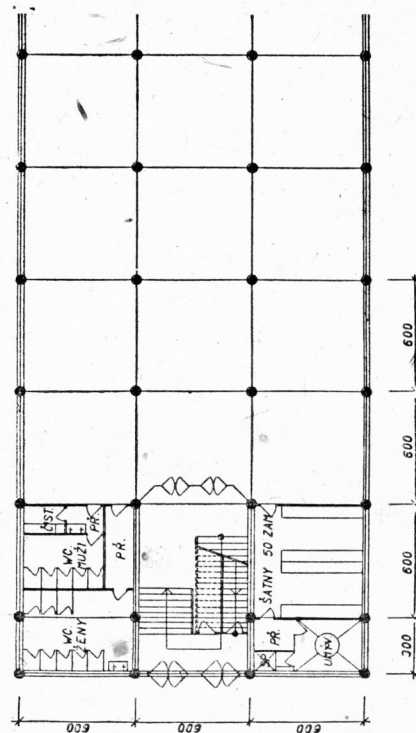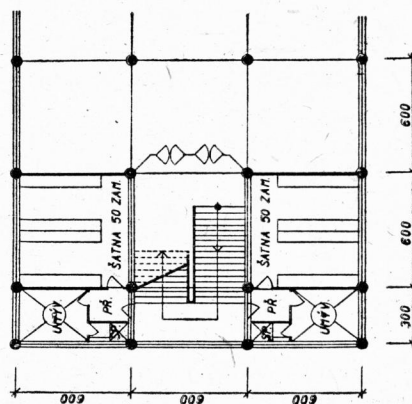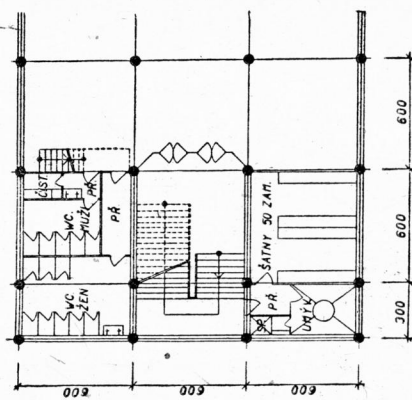1. mezipodlaží
hygienických zařízení2. mezipodlaží
hygienických zařízení

Průmyslové provozovny o více podlažích

Typ K III




s příčnými rozpony traktů 7,5 + 6 + 7,5 m

Půdorysy

Část 1. podlaží

1. mezipodlaží
hygienických zařízení

2. mezipodlaží
hygienických zařízení

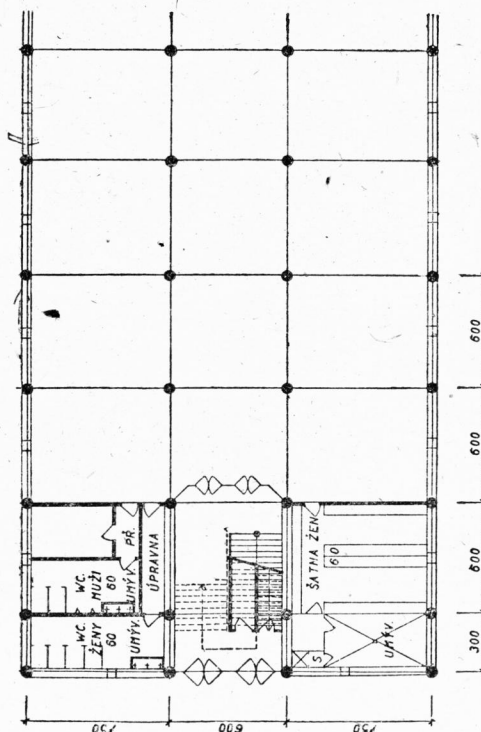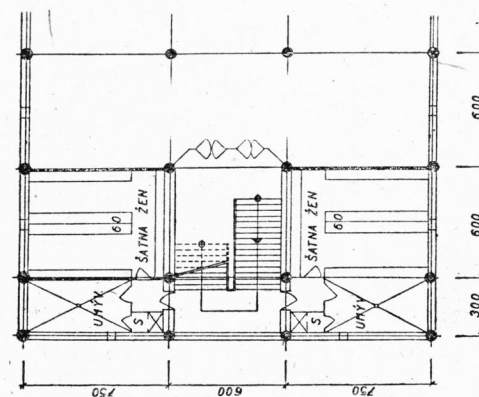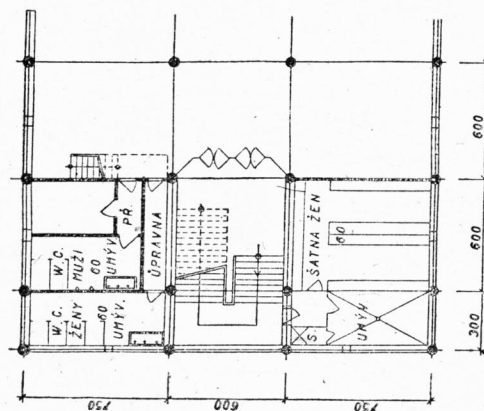

Řezy

Typ K III

Průmyslové provozovny o více podlažích

příčný
s rozpory traktů 7,5 + 6 + 7,5 m

podélný (část)

příčný
s rozpory traktů 6 + 6 + 6 m

